



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

Zagreb, 22. rujna 2011.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03,194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka Končar–Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: strujni mjerni transformator
 - tvornička oznaka mjerila: ASA...
 - proizvođač mjerila: Končar–Mjerni transformatori d.d.,
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb, Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR T-2-1008
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka Končar–Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 28. veljače 2011. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije („Narodne novine“ broj 11/06), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Prilog: kao u tekstu (7 str.)



Dostaviti:

1. Končar-Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar–Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJERILO: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008

1. PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o mjeriteljstvu („Narodne novine“ br. 163/03,194/03 i 111/07)
- Naredba o mjerilima nad kojima se obavlja mjeriteljski nadzor („Narodne novine“ br. 100/03 i 124/03)
- Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, ovjeravanja mjerila, ispitivanja pakovina, ispitivanja osposobljenosti pravnih osoba i ovlaštenih servisa („Narodne novine“ br. 19/03, 23/03 i 70/03)
- Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava („Narodne novine“ br. 113/09)
- Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene, i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila („Narodne novine“ br. 47/05)
- Pravilnik o mjernim jedinicama (“Narodne novine” broj 2/07)
- Pravilnik o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila (“Narodne novine” broj 82/02)
- Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije (“Narodne novine” broj 11/06)

2. DOKUMENTI

Ovo odobrenje tipa mjerila doneseno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Tipno odobrenje za strujne mjerne transformatore tipa ASA... izdano od Državnog zavoda za mjeriteljstvo 02. ožujka 2001. (dodijeljena službena oznaka tipa HR T-2-1008)
- Izvještaj o tipnom ispitivanju strujnih mjernih transformatora ASA3-24 prema normi IEC 60044-1; Končar–Mjerni transformatori d.d. (16.06. 2010.)
- Izvještaj o tipnom ispitivanju strujnih mjernih transformatora ASA3-38 prema normi IEC 60044-1; Končar–Mjerni transformatori d.d. (11.03. 2003.)
- Uputa za montažu i održavanje UPTU-159/HR

3. TEHNIČKI OPIS

Strujni mjerni transformatori tipa ASA ... (u daljnjem tekstu: transformatori) su jednofazni, jednopolno izolirani transformatori, namijenjeni za odvajanje mjernih i zaštitnih uređaja od visokog napona i za transformaciju primarnih struja na iznos prilagođen mjernim i zaštitnim uređajima.

Transformatori su predviđeni za ugradnju u zatvorene prostore u svim položajima.

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar–Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJERILO: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008

Aktivni dio transformatora (namoti i jezgre), zaliven je u polimernu masu na bazi epoksida ili poliuretana, koja služi kao električna izolacija između primarnog i sekundarnog namota, te kao mehanička zaštita aktivnog dijela.

Jezgre transformatora su motane i izrađene od hladno valjanog orijentiranog magnetskog lima ili mekog magnetskog materijala (Mumetal), ovisno o zahtjevanoj klasi točnosti.

Transformatori se proizvode sa jednim, dva ili tri sekundarna namota od kojih su jedan ili dva predviđeni za mjerenje. Primarni namot izveden je iz jednog dijela.

Sekundarni namoti izrađeni su od bakrene žice izolirane lakom, dok je primarni namot izrađen od profiliranog bakrenog vodiča. Različiti prijenosni omjeri postižu se prespajanjem sekundarnog namota.

Sekundarni priključci zaštićeni su plastičnim poklopcem. Uz sekundarne priključke nalazi se i vijak za uzemljenje.

Natpisna pločica učvršćuje se ljepljenjem na za to predviđeno mjesto i osigurava plombom.

4. POJAŠNJENJE OZNAKE TIPRA STRUJNIH MJERNIH TRANSFORMATORA ASA

Ovim rješenjem odobreni su sljedeći tipovi strujnih mjernih transformatora:

ASA-12; ASA-24; ASA-38

U oznaci tipa slova i brojevi imaju sljedeće značenje :

A – strujni transformator

S - potporni transformator, štapni primar

A - izolacija epoksidnom smolom (aralditom)

12 - stupanj izolacije Si 12

24 - stupanj izolacije Si 24

38 - stupanj izolacije Si 38

5. MJERNO-TEHNIČKI PODACI STRUJNIH MJERNIH TRANSFORMATORA ASA...

TIP TRANSFORMATORA	ASA-12	ASA-24	ASA-38
Najviši pogonski napon (kV)	12	24	38
Nazivna primarna struja (A)	300 do 6000		
Nazivna sekundarna struja (A)	1, 2 ili 5		
Nazivna snaga mjerne jezgre (VA)	5 do 60		
Razred točnosti mjerne jezgre	0.1 ; 0.2 ; 0.2S ; 0.5 ili 0.5S / FS 5 ili 10		
Nazivna snaga zaštitne jezgre (VA)	5 do 60		
Razred točnosti zaštitne jezgre	5P5 do 5P20, odnosno 10P5 do 10P20		
Nazivna struja kratkog spoja	1000×I _n , max. 100/250 kA		
Ispitni napon mrežne frekvencije (kV)	28	50	70
Ispitni udarni napon (kV)	75	125	170
Ispitni napon sek. namota (kV)	3		
Službena oznaka tipa	HR T-2-1008		

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar–Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJERILO: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008

6. GRANICE DOPUŠTENIH POGREŠAKA

Pri ispitivanju transformatora iznosi pogrešaka ne smiju premašiti granice određene člancima 9., 10. i 11. Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije ("Narodne novine" broj 11/06).

7. NATPISI I OZNAKE

Na natpisnoj pločici transformatora moraju se nalaziti sljedeći podaci:

- 1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje;
- 2) oznaku tipa transformatora (ASA...);
- 3) oznaka vrste transformatora (»Strujni transformator«);
- 4) tvornički broj i godina proizvodnje, pri čemu zadnje dvije znamenke godine proizvodnje mogu biti kosom crtom odvojene od tvorničkog broja;
- 5) nazivnu vrijednost primarne i sekundarne struje;
- 6) nazivnu frekvenciju;
- 7) nazivnu snagu i oznaku razreda točnosti;
- 8) za transformatore s više jezgri moraju biti navedene i nazivne snage i oznake razreda točnosti za svaki namot ili svaku jezgru;
- 9) službenu oznaku transformatora (HR T-2-1008);
- 10) oznaku odgovarajućih priključaka i jezgara, ako transformator ima dvije jezgre ili više jezgara ili namota;
- 11) najviši pogonski napon, odvojen kosom crtom od vrijednosti ispitnog izmjeničnog napona i ispitnog udarnog napona;
- 12) oznaka struje proširenog opsega (npr. ext 150 %);
- 13) toplinski razred izolacije, ako se razlikuje od razreda A;
- 14) faktor sigurnosti strujnog mjernog transformatora;
- 15) nazivnu kratkotrajnu toplinsku struju (I_{th});
- 16) Za transformatore s više sastavnih dijelova, na natpisnoj pločici, osim ovih podataka, moraju biti navedeni i podaci o sastavnim dijelovima.

Natpisi na transformatoru moraju biti izravno vidljivi, lako čitljivi i neizbrisivi pri normalnim uvjetima uporabe.

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar–Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJERILO: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008

8. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Transformatori će se moći ovjeriti ako se utvrdi da udovoljava odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije ("Narodne novine" broj 11/06) i zahtjevima ovog rješenja.

Ovjeravanje se provodi utiskivanjem godišnjeg i osnovnog ovjernog žiga u olovnu ili kositrenu plombu kojom se osigurava natpisna pločica, na podnožju transformatora.

9. CRTEŽI I SLIKE ZA PREPOZNAVANJE TRANSFORMATORA

Slika	Sadržaj
Slika 1.	Fotografija transformatora tipa ASA...
Slika 2.	Nacrt transformatora ASA ... s izmjerama
Slika 3.	Izgled natpisne pločice transformatora ASA ...

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar-Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJERILO: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008



Slika 1. Fotografija strujnog mjernog transformatora tipa ASA ...


KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar-Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJERILO: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008

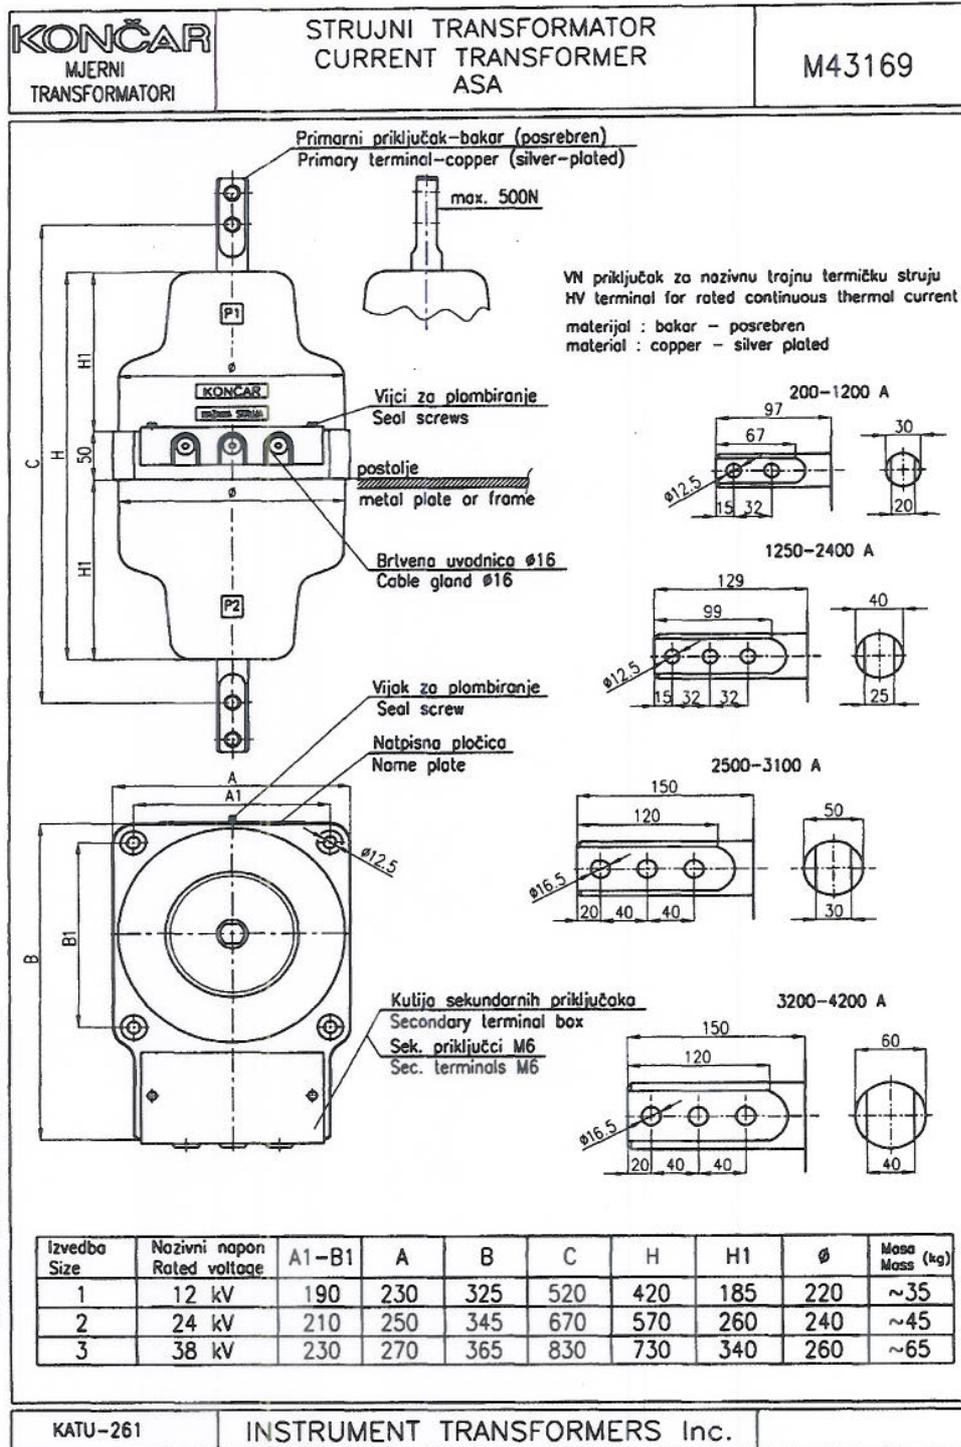

Slika 2. Nacrt transformatora ASA... s izmjerama

KLASA: UP/I-034-02/11-04/16

URBROJ: 558-02-02-02/4-11-2

PROIZVOĐAČ: Končar-Mjerni transformatori d.d., Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb

MJEKIL: Strujni mjerni transformator tipa ASA...

SLUŽBENA OZNAKA TIPRA: HR T-2-1008

	1	2	3	4	5																																																																
A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">KONČAR</td> <td>I_{th}</td> <td style="text-align: center;">3000</td> <td>A</td> <td>2500/1/1/1</td> <td>A Ext.</td> <td style="text-align: center;">120 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">STRUJNI TRANSFORMATOR</td> <td>Br.</td> <td></td> <td>1S</td> <td>15</td> <td>VA kl.</td> <td>5P20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">• Tip</td> <td>ASA3-24</td> <td>HR T-2-1008</td> <td>2S</td> <td>15</td> <td>VA kl.</td> <td>5P20</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">$U_{h/dyn}$</td> <td>24/50/125</td> <td>kV</td> <td>f</td> <td>50</td> <td>Hz</td> <td>⊕</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">I_{th}/I_{dyn}</td> <td>100/-</td> <td>kA</td> <td>Masa</td> <td>45</td> <td>kg</td> <td>Made in Croatia</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>3S</td> <td>5</td> <td>VA kl.</td> <td>0,5 FS10</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IEC 60044-1 kl. izol. B</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M79740</td> </tr> </table>					KONČAR		I_{th}	3000	A	2500/1/1/1	A Ext.	120 %	STRUJNI TRANSFORMATOR		Br.		1S	15	VA kl.	5P20	• Tip		ASA3-24	HR T-2-1008	2S	15	VA kl.	5P20	$U_{h/dyn}$		24/50/125	kV	f	50	Hz	⊕	I_{th}/I_{dyn}		100/-	kA	Masa	45	kg	Made in Croatia					3S	5	VA kl.	0,5 FS10								IEC 60044-1 kl. izol. B								M79740
KONČAR		I_{th}	3000	A	2500/1/1/1	A Ext.	120 %																																																														
STRUJNI TRANSFORMATOR		Br.		1S	15	VA kl.	5P20																																																														
• Tip		ASA3-24	HR T-2-1008	2S	15	VA kl.	5P20																																																														
$U_{h/dyn}$		24/50/125	kV	f	50	Hz	⊕																																																														
I_{th}/I_{dyn}		100/-	kA	Masa	45	kg	Made in Croatia																																																														
				3S	5	VA kl.	0,5 FS10																																																														
							IEC 60044-1 kl. izol. B																																																														
							M79740																																																														
B	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; height: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">70</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 200px; height: 10px;"></div> <div style="text-align: center;">140</div> </div>																																																																				
C	<p>Podloga svjetlo sive boje, a gravura crne boje.</p> <p>Pločicu izraditi postupkom graviranja.</p> <p>Na mjestu označenom s "⊕" napraviti provrt $\varnothing 4$.</p>																																																																				
D	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">(Područje primjene)</div> <div style="width: 20%;">(Tolerancije) HRN M.A1.410</div> <div style="width: 20%;">(Obrada)</div> <div style="width: 20%;">(Mjerilo)</div> <div style="width: 20%;">(Masal) 0.0035</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20%;">(Bilješke)</div> <div style="width: 20%;">Datum 08/09.</div> <div style="width: 20%;">Konstr. ing. Zigman</div> <div style="width: 20%;">Odobrio ing. Ubrekic</div> <div style="width: 20%;">(Sirovina-br.) ABS ploča 0,8 mm.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;">KATU-268</div> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>NATPISNA PLOČICA</p> <p>M79740</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: right;">List 1 Listova 1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20%;">Zamjena za:</div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;">Zamjenjeno sa:</div> <div style="width: 20%;"></div> </div>																																																																				

0B-222/1

Slika 3. Izgled natpisne pločice transformatora ASA...